

PARETI ESTERNE

isolamento termico a cappotto

SCHEDA
PEE04

ETICS EDILCOMPANY LANA DI VETRO

È un sistema isolante a cappotto (denominato a livello internazionale ETICS External Thermal Insulation Composite System) realizzato con prodotti a marcatura CE con isolante in lana di vetro. È un sistema ETICS che viene usato quando è richiesto sia un buon isolamento termico che buone prestazioni di isolamento e assorbimento acustico. La lana di vetro è inoltre un isolante in classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 e con la più alta capacità di conservazione delle proprietà isolanti nel tempo e di permeabilità al vapore.

Caratteristiche principali:

- isolamento e assorbimento acustico
- isolamento termico invernale ed estivo
- classe A2-s1,d0 reazione al fuoco
- permeabilità al vapore
- ecosostenibile



CARATTERISTICHE PANNELLO
LANA DI VETRO
dimensioni 120 x 60 cm
densità 35 kg/mc
conducibilità termica $\lambda=0,034$ W/mk
calore specifico 1000 J/kgK

Trasmittanza $U=0,241$ (W/m²K)

Trasmittanza periodica $Y_{ie}=0,04$ (W/m²K)

Sfasamento $\varphi=10h42'$

Valori calcolati su una muratura a cassetta composta da forati 8+12cm e intercapedine d'aria di 4cm.

Soddisfa i valori limite previsti dal DM 26/6/15 per nuove costruzioni e riqualificazioni di edifici in zone climatiche ABCDEF


Può accedere alla detrazione fiscale di riqualificazione energetica di facciate in zone climatiche ABCDEF come indicato nel DM 26/01/10.

COMPONENTI

- 1. 5. adesivo/rasante per sistemi a cappotto (tipo AP60 di Weber);
- 2. pannelli in lana di vetro 120x60 cm (tipo WEBERTHERM LV034 di Weber o CLIMA34G3 di Isover);
- 3. tasselli con lunghezza variabile per muratura;
- 4. rete per armatura intonaco gr.160 (tipo BIEMME EDILCOMPANY);
- 6. primer acrilico (tipo RA13 di Weber);
- 7. intonachino acrilico (tipo ACRYLCOVER R-M di Weber).


Tutti i prodotti forniti hanno l'obbligo di marcatura CE.

Le murature possono essere realizzate utilizzando laterizi di Fornaci Calandra e malta M5 di Weber o Leca e intonacate con intonaci a base calce o cemento di Weber.

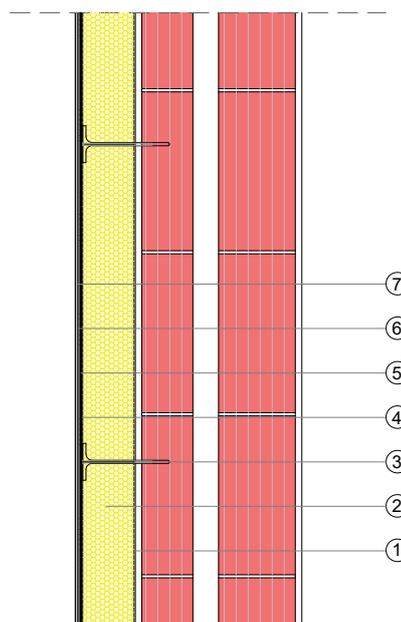

PRESTAZIONI TERMO-IGROMETRICHE

N.	DESCRIZIONE STRATO (dall'interno all'esterno)	s [mm]	lambda [W/mK]	C [W/m²K]	M.S. [kg/m²]	P<50*10 ¹² [kg/msPa]	C.S. [J/kgK]	R [m²K/W]
1	Adduttanza Interna	0		25.000			0	0.040
2	Intonaco cementizio	20	0.470	23.500	30.00	5.677	1000	0.043
3	Mattoni: pieni/forati/leggeri/alta resistenza meccanica - umidità 0,5%- mv.600.	80	0.247	3.088	48.00	36.000	840	0.324
4	Intercapedine d'aria - 4 cm	40	0.290	7.250	2.00	193.000	1000	0.138
5	Mattoni: pieni/forati/leggeri/alta resistenza meccanica - umidità 0,5%- mv.600.	120	0.247	2.058	72.00	36.000	840	0.486
6	Intonaco esterno Calore Specifico 1000 J/kgK.	15	0.900	60.000	27.00	8.500	1000	0.017
7	adesivo/rasante cappotto	5	0.760	152.000	8.00	7.720	1000	0.007
8	Fibre di vetro - pannelli semirigidi - mv.30.	100	0.034	0.340	3.00	193.000	1030	2.941
9	adesivo/rasante cappotto	10	0.760	76.000	16.00	7.720	1000	0.013
10	intonachino acrylcover rm	5	1.313	262.600	9.00	1.608	1000	0.004
11	Adduttanza Esterna	0		7.700			0	0.130

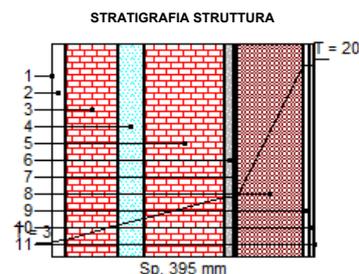


RESISTENZA = 4.141 m²K/W	CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 54.475 kJ/m²K	
SPESORE = 395 mm	MASSA SUPERFICIALE = 176 kg/m²	
TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.04 W/m²K	FAATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.17	
FRSI - FATTORE DI TEMPERATURA = 0.8871	SFASAMENTO = 10.70 h	

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmissione = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05

	Ti [°C]	Psi [Pa]	Pri [Pa]	URi [%]	Te [°C]	Pse [Pa]	Pre [Pa]	URe [%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI	3.0	757	606	80.0	20.0	2 337	1 168	50.0

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidità relativa interna; Te = Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidità relativa esterna.

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI



VERIFICA IGROMETRICA												
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
URcf1	86.90	84.80	79.50	76.00	70.20	56.90	58.50	60.40	73.60	74.50	74.90	90.10
Tcf1	9.10	9.40	11.60	13.80	19.10	22.90	24.70	24.70	20.70	17.90	13.20	10.90
URcf2	70.10	69.30	68.30	77.70	76.70	60.50	61.70	63.60	77.70	83.90	67.10	73.60
Tcf2	20.00	20.00	20.00	18.00	19.10	22.90	24.70	24.70	20.70	18.00	20.00	20.00
Verifica interstiziale	<p>VERIFICATA</p> <p>La struttura, pur essendo soggetta a fenomeni di condensa interstiziale, risulta verificata in quanto la quantità stagionale di condensato, pari a 0.0816 kg/m², evapora durante la stagione estiva.</p> <p>Il mese in cui si raggiunge il massimo accumulo di condensa è Febbraio.</p> <p>- Primo mese in cui si verifica la condensa: Dicembre</p> <p>- Ultimo mese in cui si verifica la condensa: Febbraio</p>											
Verifica formazione muffe	<p>VERIFICATA</p> <p>Fattore di temperatura minima fRsi = 0.8871 (mese critico: Aprile). Valore massimo ammissibile di U = 0.4515 W/m²K.</p>											

VOCE DI CAPITOLATO

Sistema d'isolamento termico a cappotto ETICS EDILCOMPANY LANA DI VETRO PEE04 da applicare su murature vecchie e nuove, in interno ed esterno, in edifici di qualsiasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, da realizzarsi mediante la posa di pannello termo e fonoisolante in lana di vetro, prodotto da materie prime di alta qualità nel rispetto della norma UNI EN 13162, dimensioni 120x60 cm tipo ISOVER CLIMA34 G3, conducibilità termica $\lambda=0,034$ W/mK, resistenza a compressione >15kpa, incollati al sottofondo opportunamente preparato seguendo le indicazioni riportate al p.to 7.6 del manuale Cortexa e la lista di controllo riportata al p.to 8.2: rimozione sporco, alghe, muschi, residui oleosi, pellicole sintetiche, residui di malte, chiusura fughe aperte, realizzazione superfici planari e a piombo, rimozione intonaco e/o pittura distaccati ed eventualmente ripristinare, riempimento buchi. Incollaggio dei pannelli per cordoli e punti o il metodo a tutta superficie utilizzando adesivo-rasante in polvere tipo webertherm AP60 di Weber. Le lastre isolanti devono essere applicate dal basso verso l'alto sfalsate una sull'altra e completamente accostate. Le eventuali irregolarità presenti nei pannelli devono essere eliminate mediante leggera abrasione e gli stessi devono essere accuratamente battuti. Il consumo del collante è di circa 3,5kg/mq. Per spessori dei pannelli superiori ai 10cm è sempre consigliata la tassellatura, così come per sistemi etics aventi Ms>30kg/mq e per edifici con altezza >22m. La quantità dei tasselli dipende dall'incidenza ventosa della zona (così come definito dalle NTC) e dall'altezza dell'edificio. Mediamente per edifici fino ai 22m in Sardegna si usano tasselli aventi carico di rottura di circa 20kg con incidenza di circa 6/8tasselli/mq. Lo schema di tassellatura utilizzato per pannelli in eps è quello a T. I tasselli sono tipo webertherm TA6-7-8-START-START VITE di Weber devono essere posizionati con la testa a filo con la faccia del pannello e ricoperti accuratamente da adesivo-rasante tipo webertherm AP60 di Weber, applicato in doppia mano, con inserimento di rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente BIEMME EDILCOMPANY 160. Dopo che la rasatura si è asciugata e indurita per almeno 7gg si procede con l'applicazione della finitura a spessore, colorata, idrorepellente, resistente alla formazione di alghe, muffe e funghi (tipo webercote acrylcover R-M / webercote siloxcover F-R-M di Weber da applicare con frattazzo previa stesura di idoneo primer (tipo weberprim RA13 / weberprim RC14 di Weber. Si consiglia una lavorazione fresco su fresco per evitare variazioni cromatiche e strutturali della superficie e la posa dall'alto verso il basso.