

PARETI ESTERNE

isolamento termico a cappotto

SCHEDA
PEE07

ETICS EDILCOMPANY SUGHERO BRUNO

È un sistema isolante a cappotto (denominato a livello internazionale ETICS External Thermal Insulation Composite System) realizzato con prodotti a marcatura CE con isolante in sughero bruno tostato. La tostatura genera il processo termico di espansione che permette la fusione delle resine naturalmente contenute nella corteccia, che agiscono da collante naturale per aggregare i granuli e formare il pannello. La tostatura non altera le caratteristiche del sughero, anzi le migliora, in quanto permette al granulo di espandersi, migliorandone le caratteristiche di coibenza. La colorazione bruna del prodotto non è dovuta ad una alterazione del sughero ma solo alla sua tostatura.



CARATTERISTICHE PANNELLO
dimensioni 125 x 60 cm
densità 110 kg/mc
conducibilità termica $\lambda=0,039$ W/mk
calore specifico 1900 J/kgK



Trasmittanza $U=0,266$ (W/m²K)

Trasmittanza periodica $Y_{ie}=0,03$ (W/m²K)

Sfasamento $\varphi=13h08'$


Valori calcolati su una muratura a cassetta composta da forati 8+12cm e intercapedine d'aria di 4cm.

Soddisfa i valori limite previsti dal DM 26/6/15 per nuove costruzioni e riqualificazioni di edifici in zone climatiche ABCDEF.

Può accedere alla detrazione fiscale di riqualificazione energetica di facciate in zone climatiche ABCDEF come indicato nel DM 26/01/10.


COMPONENTI

- 1. muratura a cassetta in laterizio (forati tipo Fornace Calandra con malta di allettamento M5 di Leca o Weber e intonaco interno tipo INTOF o IP610 di Weber);
- 2. adesivo/rasante per sistemi a cappotto (tipo AP60 CALCE di Weber);
- 3. pannello in sughero bruno 100x50cm (tipo CORKPAN di Tecnosugheri)
- 4. tasselli di fissaggio
- 5. adesivo/rasante per sistemi a cappotto (tipo AP60 CALCE di Weber);
- 6. rete per armatura intonaco gr.160 (tipo BIEMME EDILCOMPANY);
- 7. primer acrilico (tipo RA13 di Weber);
- 8. intonachino acrilico (tipo ACRYLCOVER R-M di Weber).

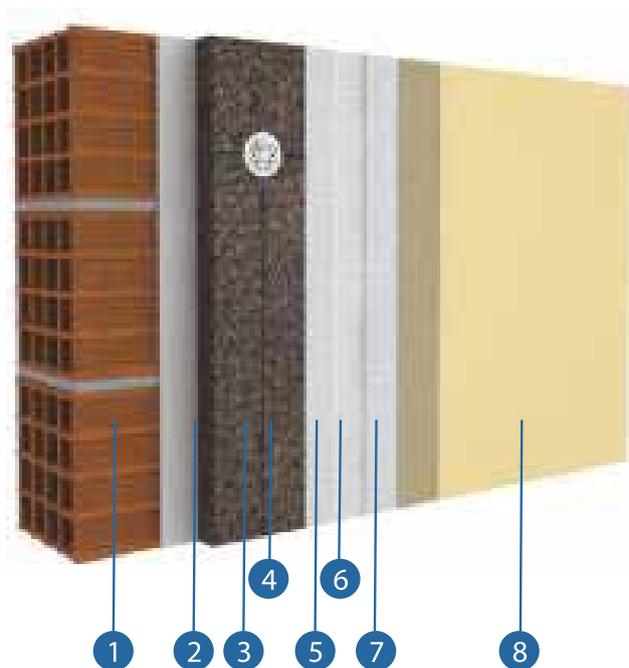

PRESTAZIONI TERMO-IGROMETRICHE

N.	DESCRIZIONE STRATO (dall'interno all'esterno)	s [mm]	lambda [W/mK]	C [W/m²K]	M.S. [kg/m²]	P<50*10 ¹² [kg/msPa]	C.S. [J/kgK]	R [m²K/W]
1	Adduttanza Interna	0		7.700			0	0.130
2	Intonaco cementizio	20	0.470	23.500	30.00	5.677	1000	0.043
3	Mattoni: pieni/forati/leggeri/alta resistenza meccanica - umidità 0,5%- mv.600.	80	0.247	3.088	48.00	36.000	840	0.324
4	Intercapedine d'aria - 4 cm	40	0.290	7.250	2.00	193.000	1000	0.138
5	Mattoni: pieni/forati/leggeri/alta resistenza meccanica - umidità 0,5%- mv.600.	120	0.247	2.058	72.00	36.000	840	0.486
6	Intonaco esterno Calore Specifico 1000 J/kgK.	15	0.900	60.000	27.00	8.500	1000	0.017
7	adesivo/rasante cappotto	5	0.760	152.000	8.00	7.720	1000	0.007
8	sughero bruno tostato	100	0.039	0.390	11.00	9.650	1900	2.564
9	adesivo/rasante cappotto	10	0.760	76.000	16.00	7.720	1000	0.013
10	intonachino acrylcover rm	5	1.313	262.600	9.00	1.608	1000	0.004
11	Adduttanza Esterna	0		25.000			0	0.040

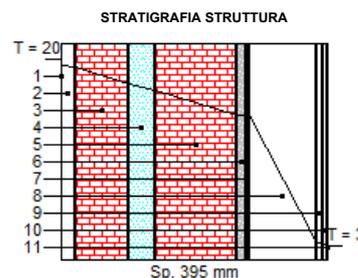


RESISTENZA = 3.764 m²K/W	TRASMITTANZA = 0.266 W/m²K
SPESORE = 395 mm	CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 43.739 kJ/m²K
TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.03 W/m²K	MASSA SUPERFICIALE = 184 kg/m²
FRSI - FATTORE DI TEMPERATURA = 0.8871	FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.13
	SFASAMENTO = -10.92 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = Permeabilità al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

	Ti [°C]	Psi [Pa]	Pri [Pa]	URI [%]	Te [°C]	Pse [Pa]	Pre [Pa]	URe [%]
DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI	20.0	2 337	1 168	50.0	3.0	757	606	80.0

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URI = Umidità relativa interna; Te = Temperatura esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidità relativa esterna.

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI



VERIFICA IGROMETRICA												
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
URcf1	70.10	69.30	68.30	77.70	76.70	61.70	61.70	63.60	77.70	83.90	67.10	73.60
Tcf1	20.00	20.00	20.00	18.00	19.10	22.90	24.70	24.70	20.70	18.00	20.00	20.00
URcf2	86.90	84.80	79.50	76.00	70.20	56.90	58.50	60.40	73.60	74.50	74.90	90.10
Tcf2	9.10	9.40	11.60	13.80	19.10	22.90	24.70	24.70	20.70	17.90	13.20	10.90
Verifica interstiziale	VERIFICATA		La struttura non è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale.									
Verifica formazione muffe	VERIFICATA		Fattore di temperatura minima fRsi = 0.8871 (mese critico: Aprile). Valore massimo ammissibile di U = 0.4515 W/m²K.									

La verifica igrometrica è stata eseguita secondo UNI EN ISO 13788.

VOCE DI CAPITOLATO

Sistema d'isolamento termico a cappotto ETICS EDILCOMPANY SUGHERO BRUNO PEE07 da applicare su murature vecchie e nuove, in interno ed esterno, in edifici di qualsiasi natura, forma ed altezza, con strato isolante costituito da pannelli di sughero espanso auto-collato, privo di collanti chimici, CORKPAN di Tecnosugheri srl, densità: 110 kg/m³, conducibilità dichiarata: $\lambda = 0,039$ W/mK, certificato natureplus® e ANAB-ICEA per la bio-edilizia, certificato Biosafe e A+ per la salubrità delle emissioni COV, dichiarazione Ambientale di Prodotto, incollati al sottofondo opportunamente preparato seguendo le indicazioni riportate al p.to 7.6 del manuale Cortexa e la lista di controllo riportata al p.to 8.2: rimozione sporco, alghe, muschi, residui oleosi, pellicole sintetiche, residui di malte, chiusura fughe aperte, realizzazione superfici planari e a piombo, rimozione intonaco e/o pittura distaccati ed eventualmente ripristinare, riempimento buchi. Incollaggio dei pannelli per cordoli e punti o il metodo a tutta superficie utilizzando adesivo-rasante in polvere tipo webertherm AP60 CALCE di Weber. Le lastre isolanti devono essere applicate dal basso verso l'alto sfalsate una sull'altra e completamente accostate. Le eventuali irregolarità presenti nei pannelli devono essere eliminate mediante leggera abrasione e gli stessi devono essere accuratamente battuti. Il consumo del collante è di circa 3,5kg/mq. Per spessori dei pannelli superiori ai 10cm è sempre consigliata la tassellatura, così come per sistemi etics aventi Ms>30kg/mq e per edifici con altezza >22m. La quantità dei tasselli dipende dall'incidenza ventosa della zona (così come definito dalle NTC) e dall'altezza dell'edificio. Mediamente per edifici fino ai 22m in Sardegna si usano tasselli aventi carico di rottura di circa 20kg con incidenza di circa 6/8tasselli/mq. Lo schema di tassellatura utilizzato per pannelli in eps è quello a T. I tasselli sono tipo webertherm TA6-7-8-START-START VITE di Weber devono essere posizionati con la testa a filo con la faccia del pannello e ricoperti accuratamente da adesivo-rasante tipo webertherm AP60 CALCE di Weber, applicato in doppia mano, con inserimento di rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente BIEMME EDILCOMPANY 160. Dopo che la rasatura si è asciugata e indurita per almeno 7gg si procede con l'applicazione della finitura a spessore, colorata, idrorepellente, resistente alla formazione di alghe, muffe e funghi (tipo webercote acrylcover R-M / webercote siloxcover F-R-M di Weber da applicare con frattazzo previa stesura di idoneo primer (tipo weberprim RA13 / weberprim RC14 di Weber. Si consiglia una lavorazione fresco su fresco per evitare variazioni cromatiche e strutturali della superficie e la posa dall'alto verso il basso.